




Förderungskriterien für Wartehäuser



Mindestgrößen des Wartehauses

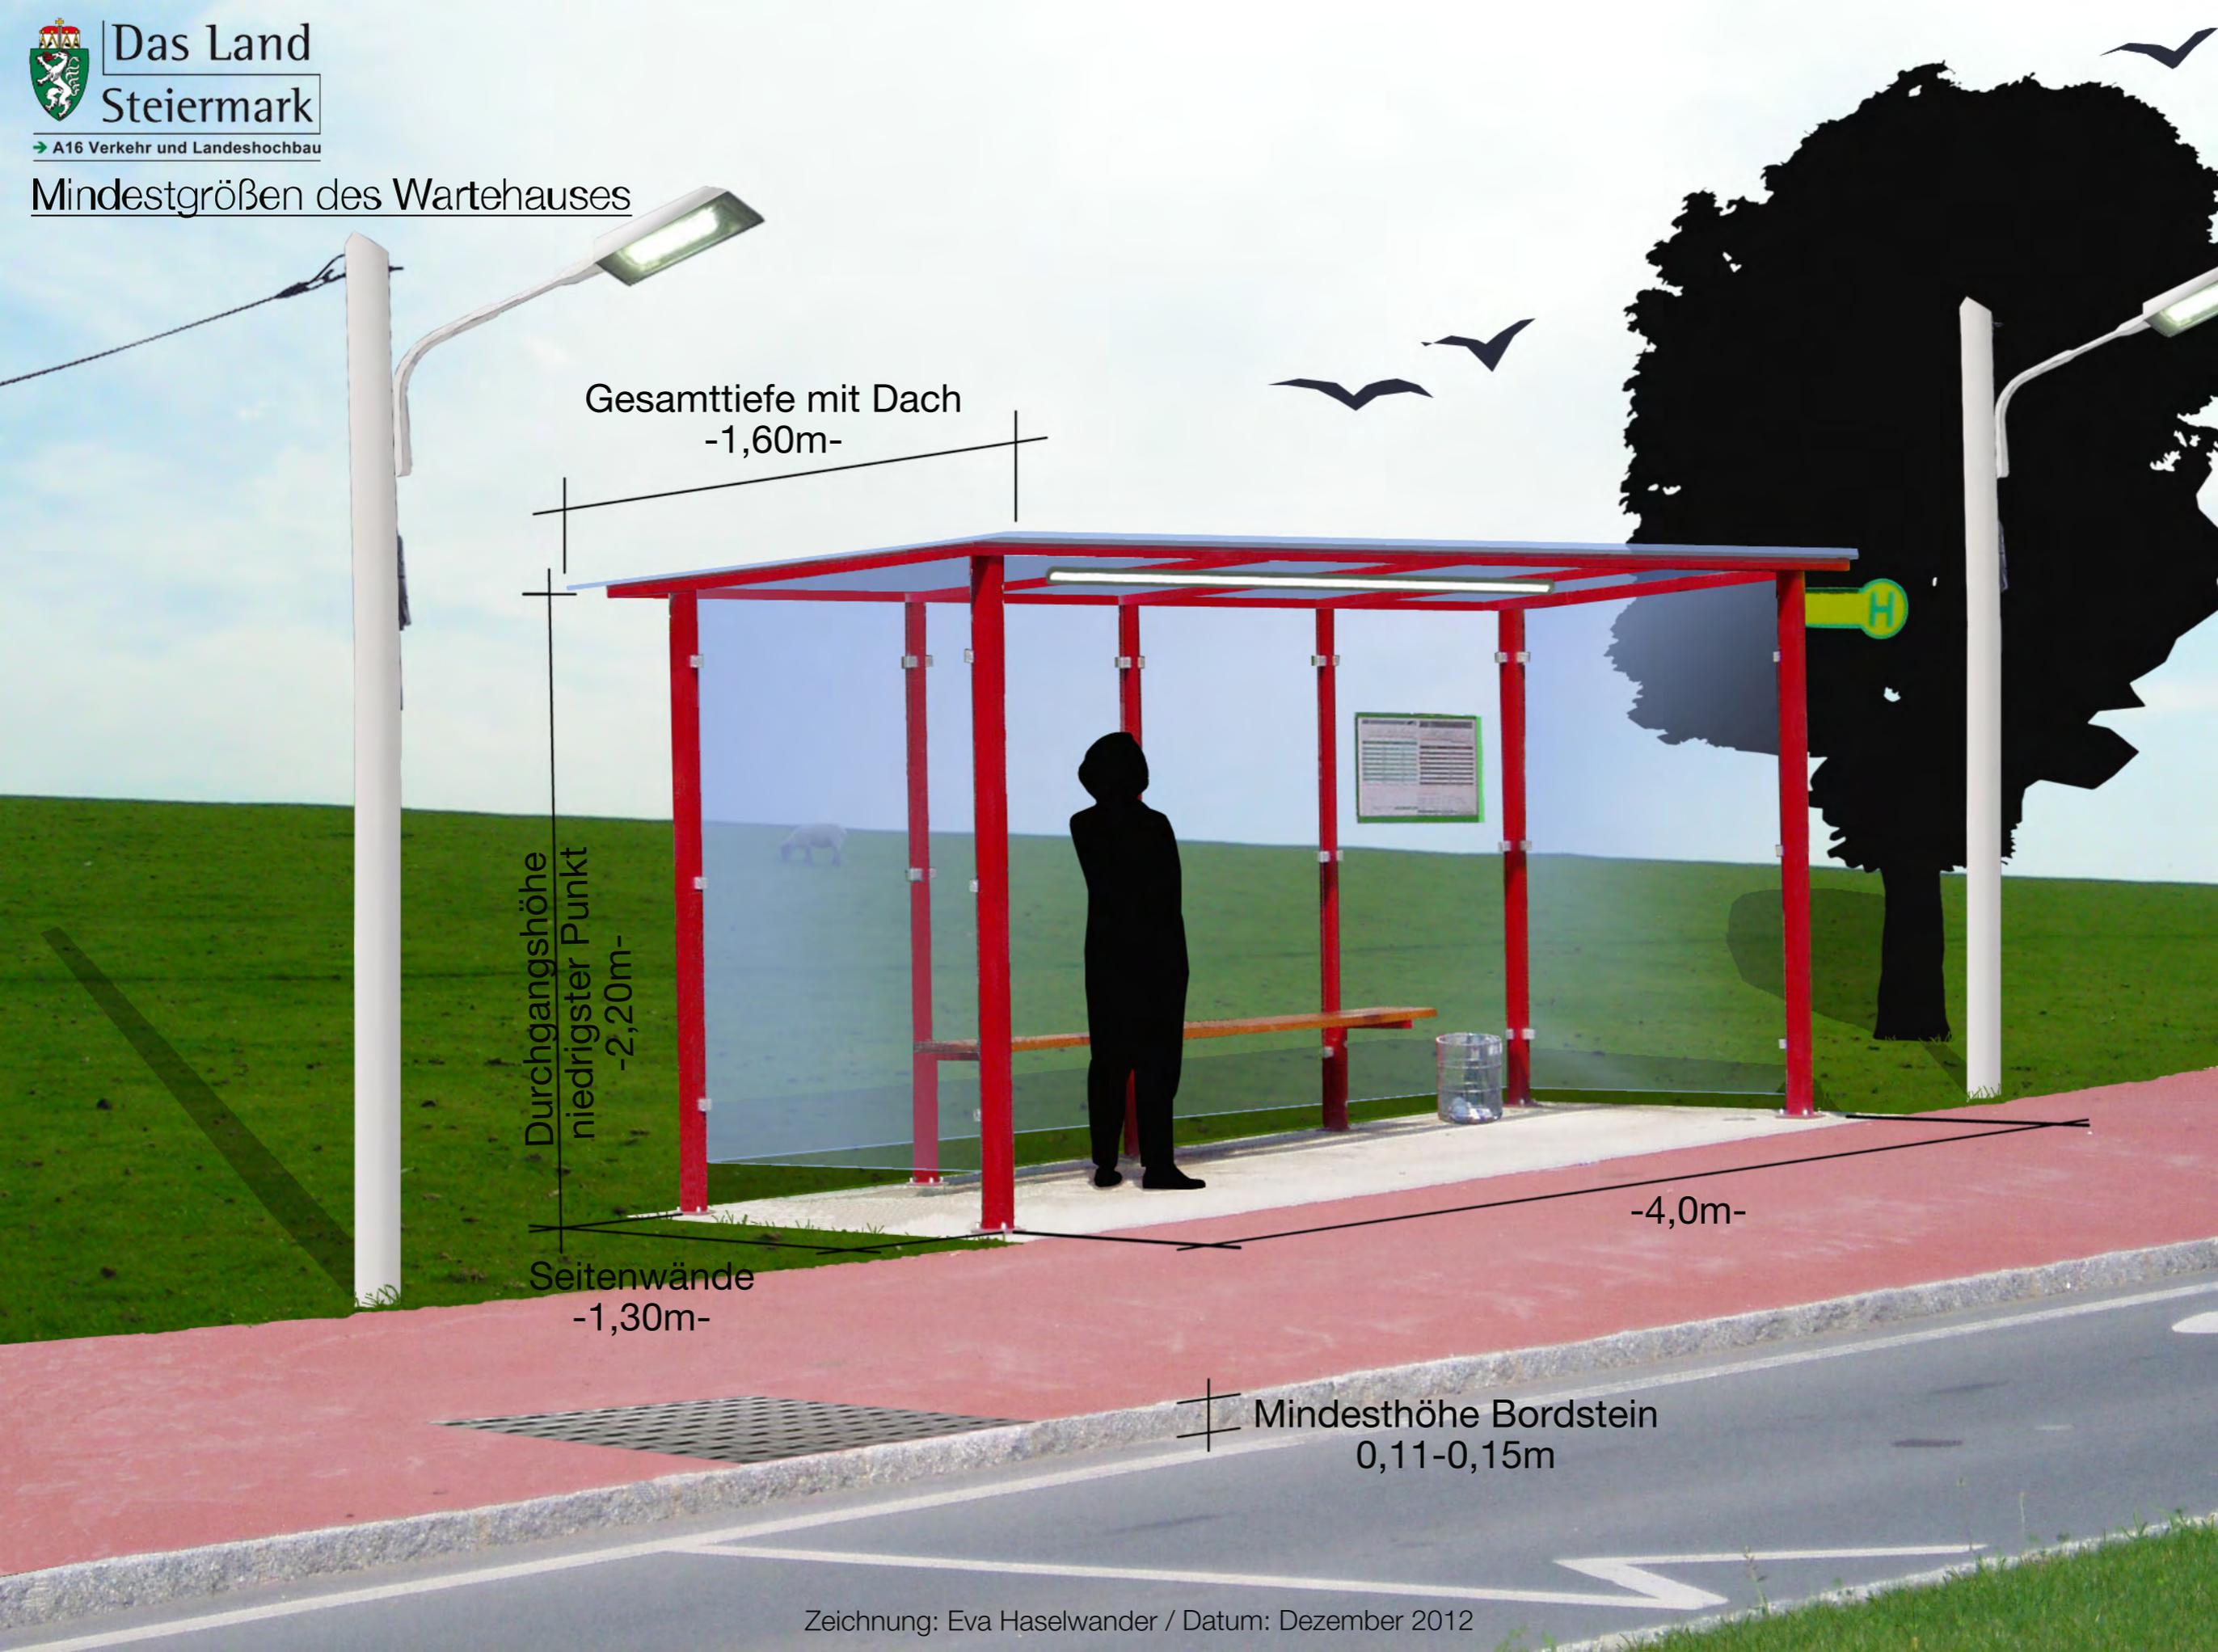

Gesamttiefe mit Dach
-1,60m-

Durchgangshöhe
niedrigster Punkt
-2,20m-

Seitenwände
-1,30m-

-4,0m-

Mindesthöhe Bordstein
0,11-0,15m

Ausstattungskriterien

